


คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนเมษายน 2564

ตารางคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

| DATE | น้ำเสียเข้าระบบ | | | | | | น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง) | | | | | | | ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ) |
|-------------|-----------------|--------|-------|--------|-------|------|--|-------|-------|--------|-------|----------|-----------------|------------------------------|
| | BOD | COD | SS | TDS | Temp | pH | BOD | COD | SS | TDS | Temp | pH | Cl ₂ | |
| | | | | | | | 20* | 120* | 30* | 500* | 40* | 5.0-9.0* | 0.3* | |
| 2-เม.ย.-64 | 81 | 135 | 82 | 206 | 27.9 | 7.81 | 11 | 28 | 18 | 225 | 26.7 | 7.48 | 0.16 | 86.42 |
| 7-เม.ย.-64 | 82 | 197 | 98 | 196 | 26.9 | 8.01 | 15 | 27 | 12 | 231 | 27.1 | 7.41 | 0.22 | 81.71 |
| 9-เม.ย.-64 | 72 | 184 | 86 | 214 | 28.2 | 7.51 | 10 | 25 | 15 | 241 | 26.9 | 7.63 | 0.19 | 86.11 |
| 16-เม.ย.-64 | 83 | 213 | 96 | 226 | 27.6 | 7.31 | 12 | 36 | 12 | 259 | 26.9 | 7.51 | 1.2 | 85.54 |
| 21-เม.ย.-64 | 76 | 198 | 69 | 265 | 27.1 | 7.81 | 11 | 42 | 11 | 284 | 27.8 | 7.48 | 1.7 | 85.53 |
| 23-เม.ย.-64 | 73 | 286 | 103 | 226 | 28.1 | 7.63 | 14 | 21 | 9 | 259 | 27.3 | 7.72 | 1.2 | 80.82 |
| 28-เม.ย.-64 | 91 | 217 | 131 | 215 | 27.2 | 7.44 | 12 | 37 | 18 | 236 | 26.9 | 7.64 | 1.4 | 86.81 |
| 30-เม.ย.-64 | 72 | 196 | 86 | 267 | 26.4 | 7.51 | 10 | 29 | 7 | 284 | 27.8 | 7.48 | 2 | 86.11 |
| mean | 78.75 | 203.25 | 93.88 | 226.88 | 27.43 | 7.63 | 11.88 | 30.63 | 12.75 | 252.38 | 27.18 | 7.54 | 1.01 | 84.88 |

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เมษายน 2564)

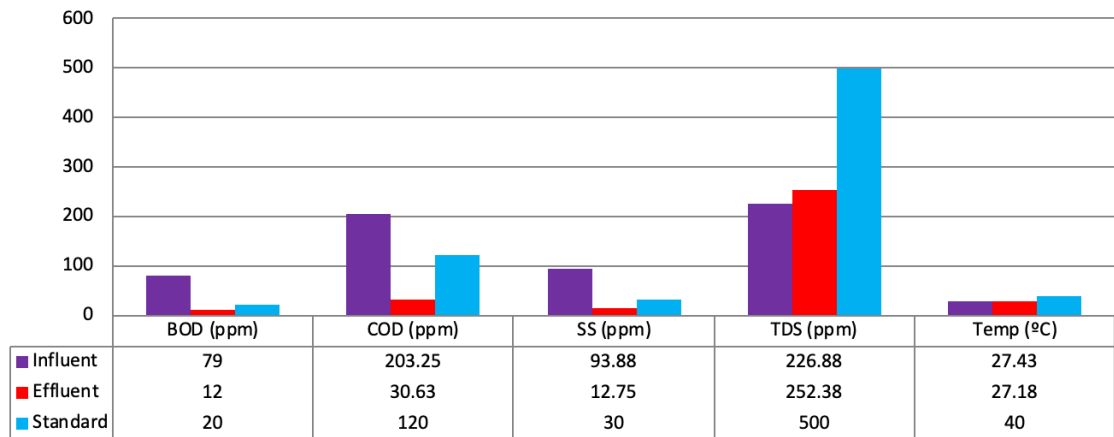

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เมษายน 2564)

