


ตารางคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

DATE	น้ำเสียเข้าระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl ₂	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
3-ก.พ.-64	61	214	152	135	29.1	6.93	7	36.64	4	264	29.1	7.09	0.26	88.52
5-ก.พ.-64	81	251	82	206	27.9	7.81	15	28	18	225	29.7	7.48	0.16	81.48
10-ก.พ.-64	61	194.6	89	241	27.1	7.18	8	36.7	17	259	29.6	7.83	0.17	86.89
12-ก.พ.-64	61	198	69	199	27.1	7.81	10	19	10	221	28.9	7.87	0.19	83.61
17-ก.พ.-64	71	92	192	193	27.2	6.96	15	28.1	31	251	30.3	7.59	0.22	78.87
19-ก.พ.-64	72	196	86	214	28.2	7.51	10	25	15	241	30.2	7.63	0.19	86.11
24-ก.พ.-64	72	196	86	267	26.4	7.51	7	22.6	7	284	28.1	7.48	0.19	90.28
mean	68.43	191.66	108.00	207.86	27.57	7.39	10.29	28.01	14.57	249.29	29.41	7.57	0.20	85.11

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กุมภาพันธ์ 2564)

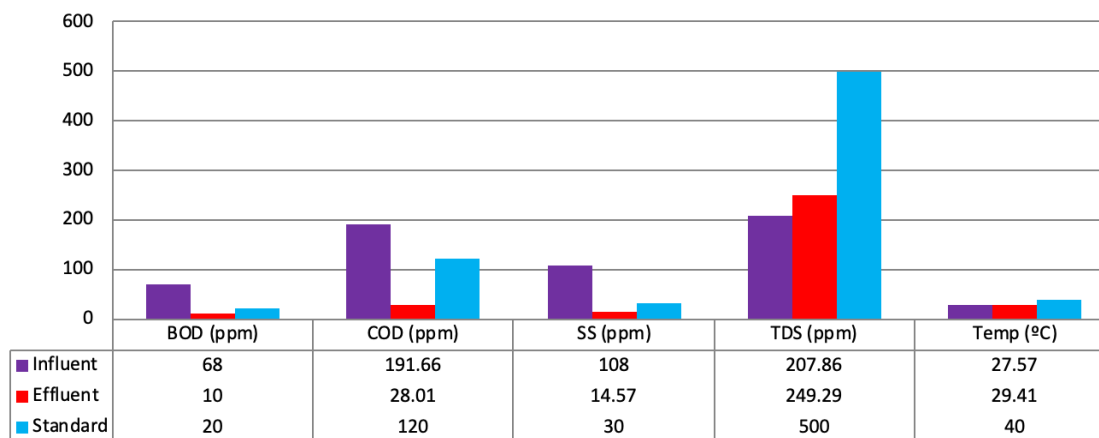

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กุมภาพันธ์ 2564)

