


คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2564

ตารางคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

DATE	น้ำเสียเข้าระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)						ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)	
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH		Cl ₂
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
2-มิ.ย.-64	59	196	86	214	28.2	7.51	10	25	15	241	26.4	7.63	0.5	83.05
4-มิ.ย.-64	73	255	184	261	26.7	7.87	14	22.6	17	284	28.7	7.48	0.19	80.82
9-มิ.ย.-64	71	92	192	193	27.2	6.96	15	28.1	31	251	30.3	7.59	0.22	78.87
11-มิ.ย.-64	72	196	86	214	28.2	7.51	10	25	15	241	30.2	7.63	0.19	86.11
16-มิ.ย.-64	72	196	86	267	26.4	7.51	7	22.6	7	284	28.1	7.48	0.19	90.28
18-มิ.ย.-64	65	229	135	214	26.2	7.51	8	35	18	227	28.1	7.82	0.21	87.69
23-มิ.ย.-64	55	172	183	253	26.8	7.41	7	26.4	18	275	30.4	7.64	0.19	87.27
25-มิ.ย.-64	65	213	96	226	26.8	7.31	8	36.4	17	259	27.5	7.72	0.2	87.69
30-มิ.ย.-64	93	112	83	274	28.7	6.94	15	36	25	296	26.7	7.46	0.14	83.87
mean	69.44	184.56	125.67	235.11	27.24	7.39	10.44	28.57	18.11	262.00	28.49	7.61	0.23	85.07

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มิถุนายน 2564)

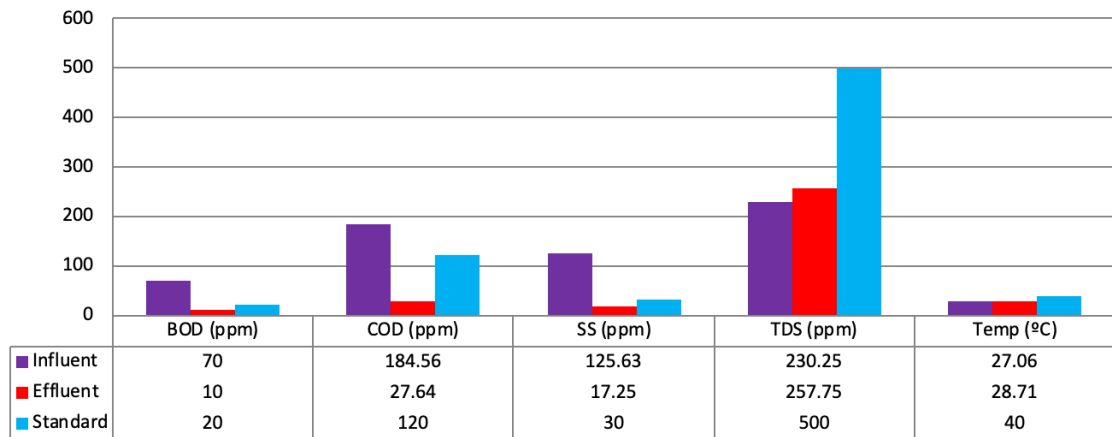

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มิถุนายน 2564)

