


## คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนกันยายน 2564

ตารางคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

DATE	น้ำเสียเข้าระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl <sub>2</sub>	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
1-ก.ย.-64	67	196	86	214	28.2	7.51	10	25	15	241	30.2	7.63	0.19	85.07
3-ก.ย.-64	72	213	96	226	27.6	7.31	8	19.2	12	259	29.6	7.51	0.2	88.89
8-ก.ย.-64	58	198	69	265	27.1	7.81	7	22.6	11	284	30.4	7.48	0.24	87.93
10-ก.ย.-64	63	286	103	226	25.6	7.63	8	36.4	9	259	29.8	7.72	0.19	87.30
15-ก.ย.-64	89	293.2	131	215	26.3	7.44	12	26.4	18	236	29.3	7.64	0.21	86.52
17-ก.ย.-64	72	196	86	267	26.4	7.51	13	22.6	7	284	28.1	7.48	0.19	81.94
22-ก.ย.-64	61	221	69	198	28.9	7.83	11	23.8	18	224	26.8	7.59	0.17	81.97
24-ก.ย.-64	63	112	83	274	28.7	8.01	9	36	25	296	26.7	7.46	0.23	85.71
29-ก.ย.-64	63	241	126	214	26.4	7.88	12	25.6	18	239	27.8	7.54	0.27	80.95
mean	67.56	217.36	94.33	233.22	27.24	7.66	10.00	26.40	14.78	258.00	28.74	7.56	0.21	85.14

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำโรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กันยายน 2564)

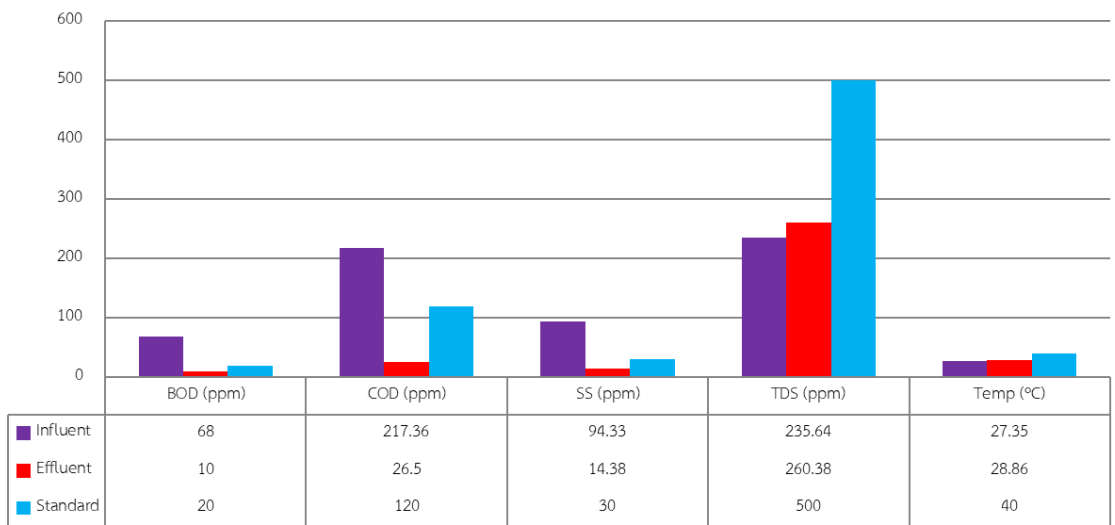

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กันยายน 2564 )

