


คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2564

ตารางคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

DATE	น้ำเสียเข้าระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl ₂	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
4-ส.ค.-64	63	129	86	242	27.3	7.1	12	26	21	225	28.6	7.13	0.17	80.95
6-ส.ค.-64	76	213	102	263	27.1	7.45	12	41	25	294	29.8	7.46	0.25	84.21
11-ส.ค.-64	87	217	79	184	27.1	7.96	9	17.5	16	238	29.7	7.82	0.27	89.66
13-ส.ค.-64	77	137	61	176	27.8	7.68	11	19.4	18	214	30.1	7.29	0.21	85.71
18-ส.ค.-64	69	286	103	226	25.6	7.63	8	36.4	9	259	29.8	7.72	0.19	88.41
20-ส.ค.-64	85	108	92	231	25.6	7.29	12	17.5	18	253	31.3	7.82	0.25	85.88
25-ส.ค.-64	74	196	86	267	26.4	7.51	10	22.6	7	284	28.1	7.48	0.23	86.49
27-ส.ค.-64	79	147	64	207	28.3	7.19	8	29	17	217	26.3	7.83	0.27	89.87
mean	76.25	179.13	84.13	224.50	26.90	7.48	10.25	26.18	16.38	248.00	29.21	7.57	0.23	86.40

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สิงหาคม 2564)

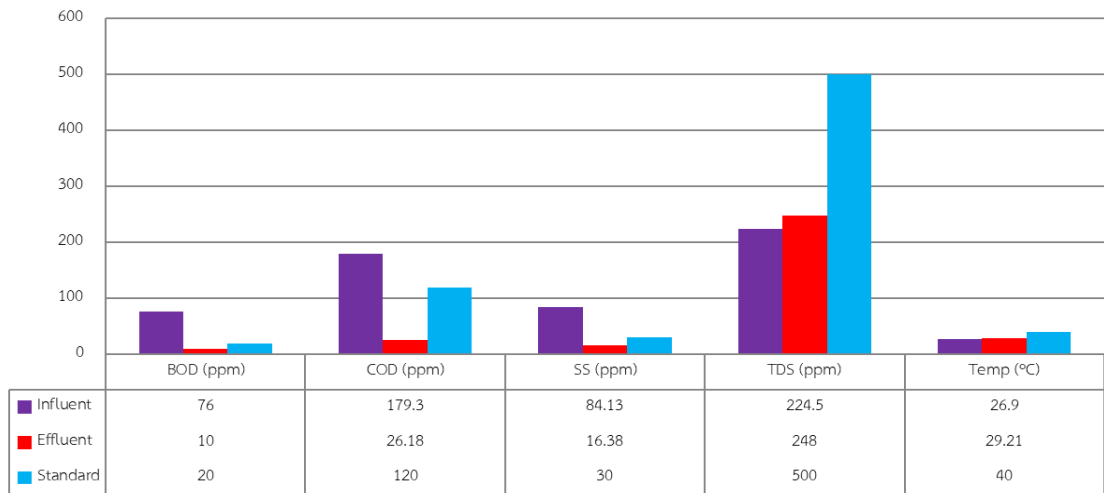

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สิงหาคม 2564)

