


คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนตุลาคม 2564

ตารางคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

DATE	น้ำเสียเข้าระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl ₂	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
1-ต.ค.-64	82	210.8	98	196	26.9	8.01	14	27	12	231	28.5	7.41	0.21	82.93
6-ต.ค.-64	79	255	184	261	26.7	7.87	9	22.6	17	284	28.7	7.48	0.19	88.61
8-ต.ค.-64	63	213	96	226	27.6	7.31	11	19.2	12	259	26.7	7.51	0.25	82.54
15-ต.ค.-64	71	173	92	216	26.3	7.69	13	22.6	7	247	27.3	7.48	0.25	81.69
20-ต.ค.-64	69	112	83	274	28.7	8.01	11	36	25	296	26.4	7.46	0.19	84.06
22-ต.ค.-64	73	241	126	214	26.4	7.88	13	25.6	18	239	25.9	7.54	0.22	82.19
27-ต.ค.-64	76	168	84	187	26.1	7.31	14	27	15	216	26.5	7.41	0.19	81.58
29-ต.ค.-64	68	121	129	229	23.7	7.69	11	48	8	257	25.9	7.41	0.25	83.82
mean	72.63	186.73	111.50	225.38	26.55	7.72	12.00	28.50	14.25	253.63	26.99	7.46	0.22	83.43

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำโรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ตุลาคม 2564)

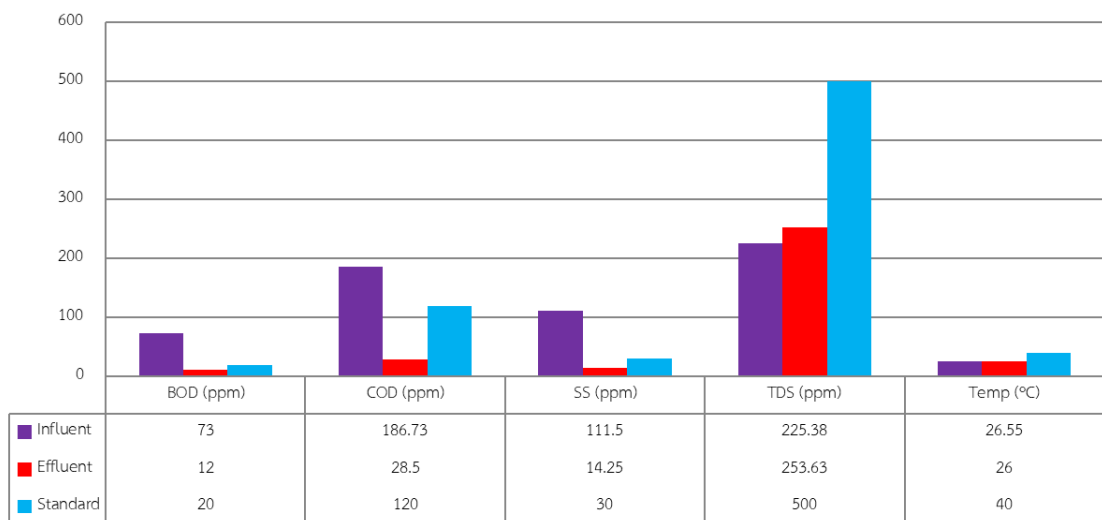

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ตุลาคม 2564)

