


คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนพฤศจิกายน 2564

DATE	น้ำเสียเข้าระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl ₂	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
3-พ.ย.-64	76	149	47.4	262.5	28.1	7.05	14	22.9	12.6	330.5	29.4	7.04	0.23	81.58
5-พ.ย.-64	72	196	86	214	28.2	7.51	10	25	15	241	26.4	7.63	0.18	86.11
10-พ.ย.-64	82	210.8	98	196	26.9	8.01	14	27	12	231	28.5	7.41	0.21	82.93
12-พ.ย.-64	87	255	184	261	26.7	7.87	9	22.6	17	284	28.7	7.48	0.19	89.66
17-พ.ย.-64	63	213	96	226	27.6	7.31	11	19.2	12	259	26.7	7.51	0.25	82.54
19-พ.ย.-64	84	196	99	198	27.6	7.12	9	18.9	17.5	204	28.6	6.8	0.2	89.29
24-พ.ย.-64	69	129	86	242	27.3	7.1	12	26	21	225	28.6	7.13	0.17	82.61
26-พ.ย.-64	71	217	79	184	27.1	7.96	9	17.5	16	238	29.7	7.82	0.27	87.32
mean	75.50	195.73	96.93	222.94	27.44	7.49	11.00	22.39	15.39	251.56	28.33	7.35	0.21	85.25



ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พฤศจิกายน 2564)

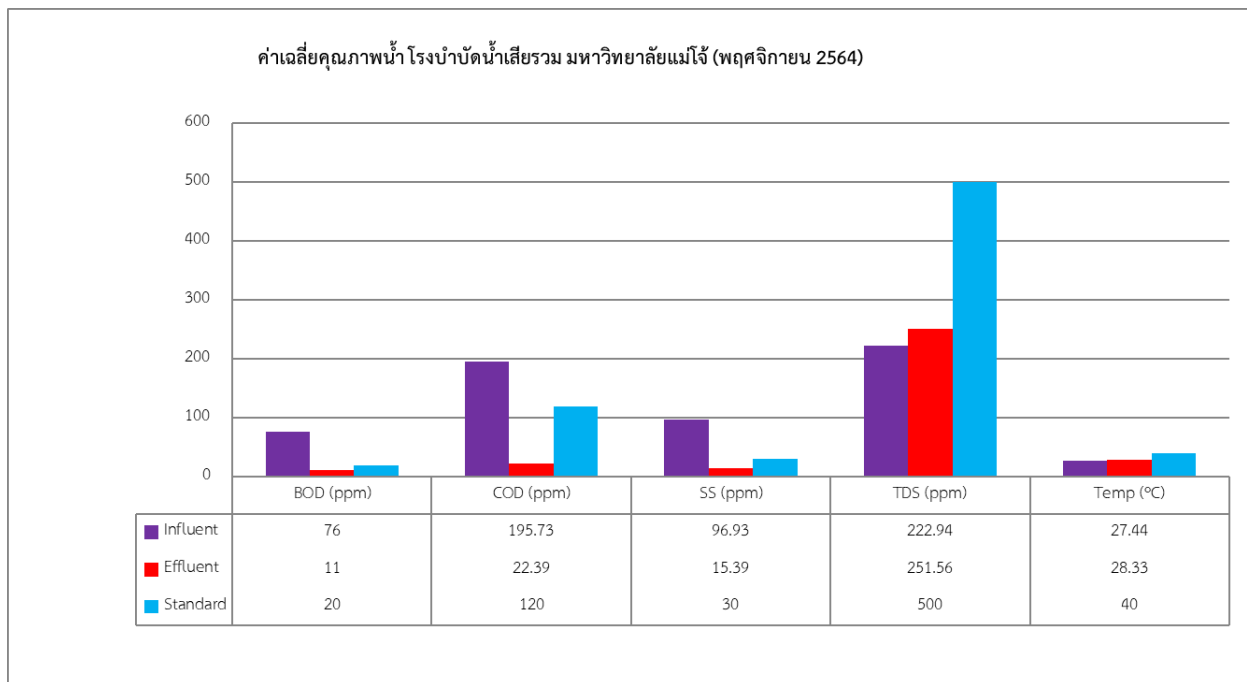