


คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ์ 2565

DATE	น้ำเสียระบบ						น้ำทิ้งผานการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl ₂	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
2-ก.พ.-65	73	213	135	214	27.6	7.31	11	36	25	296	26.4	7.51	0.21	84.93
4-ก.พ.-65	68	194.6	96	173	25.8	7.81	10	28	18	241	25.9	7.41	0.21	85.29
9-ก.พ.-65	81	135	82	206	27.9	7.81	11	28	18	225	26.7	7.48	0.25	86.42
11-ก.พ.-65	82	197	98	196	26.9	8.01	9	27	12	231	27.1	7.41	0.22	89.02
15-ก.พ.-65	72	184	86	214	28.2	7.51	12	25	15	241	26.9	7.63	0.19	83.33
18-ก.พ.-65	83	213	96	226	27.6	7.31	14	36	12	259	26.9	7.51	0.22	83.13
23-ก.พ.-65	76	198	69	265	27.1	7.81	11	42	11	284	27.8	7.48	0.25	85.53
25-ก.พ.-65	73	286	103	226	28.1	7.63	11	21	9	259	27.3	7.72	0.19	84.93
mean	76.00	202.58	95.63	215.00	27.40	7.65	11.13	30.38	15.00	254.50	26.88	7.52	0.22	85.32

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กุมภาพันธ์ 2565)

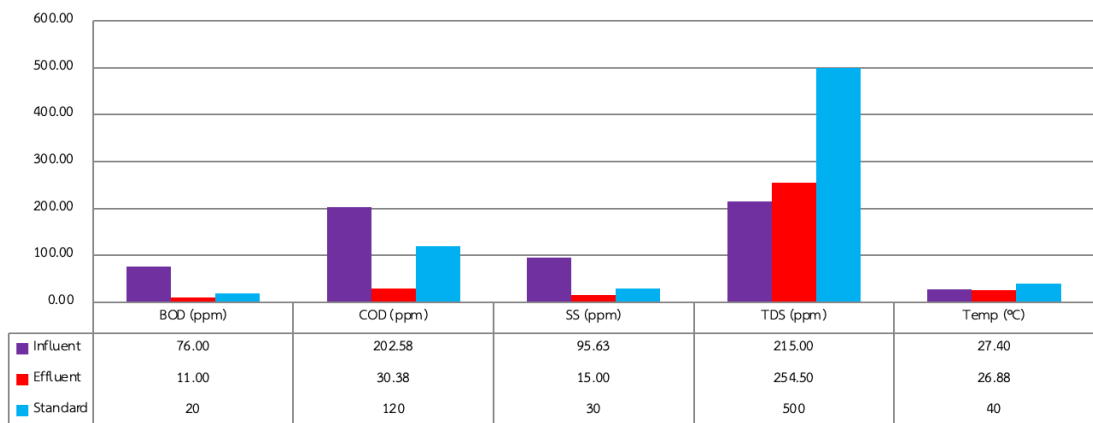

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กุมภาพันธ์ 2565)

