


คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2565

DATE	น้ำเสียเขาระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl ₂	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
1-มิ.ย.-65	96	207	95	198	27.3	7.52	10	36.9	15	281	29.9	7.39	0.21	89.58
6-มิ.ย.-65	78	164	63	320	27.7	6.06	11	25.7	16	270	28.2	6.13	0.17	85.90
8-มิ.ย.-65	83	184	72	261	26	7	12	21.3	13	243	28.4	6.94	0.19	85.54
10-มิ.ย.-65	75	159	58	270	27	6.3	8	68	17	190	25	6.5	0.21	89.33
15-มิ.ย.-65	84	183	81	352	29.6	7.31	14	42.72	15	372	29.3	7.21	0.17	83.33
17-มิ.ย.-65	71	196	99	198	27.6	7.12	12	18.9	12	204	28.6	6.8	0.21	83.10
22-มิ.ย.-65	89	198	96	232	28	7.31	15	42	24	184	30	7	0.19	83.15
24-มิ.ย.-65	107	212	81	262.5	28.1	7.05	15	22.9	15	330.5	29.4	7.04	0.22	85.98
29-มิ.ย.-65	113	197	127	227	28.9	7.38	12	21.7	26	267	29.1	7.15	0.23	89.38
mean	88.44	188.89	85.78	257.83	27.80	7.01	12.11	33.35	17.00	260.17	28.66	6.91	0.20	86.14

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มิถุนายน 2565)

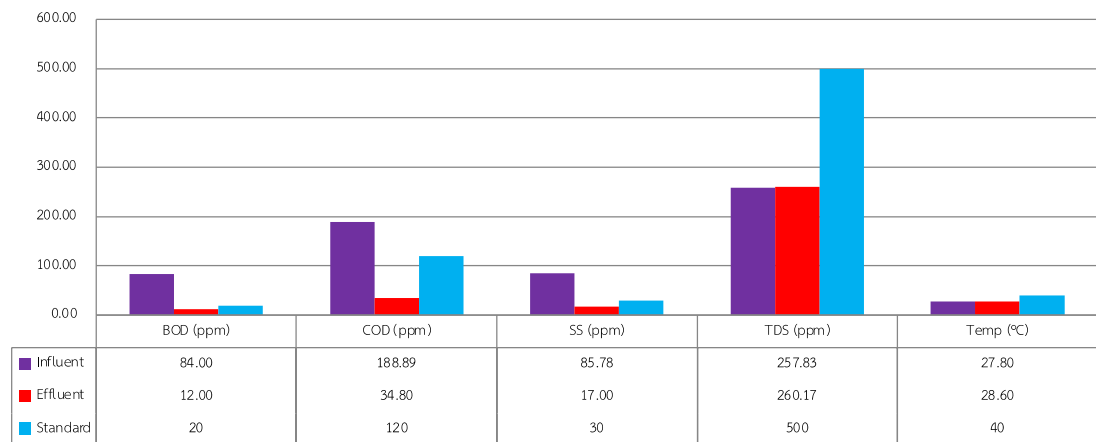

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มิถุนายน 2565)

