


คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนพฤศจิกายน 2565

DATE	น้ำเสียเข้าระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl ₂	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
2-พ.ย.-65	87	217	79	184	27.1	7.96	9	17.5	16	238	29.7	7.82	0.27	89.66
4-พ.ย.-65	91	137	61	176	27.8	7.68	12	19.4	18	214	30.1	7.29	0.21	86.81
9-พ.ย.-65	82	286	103	226	25.6	7.63	9	36.4	9	259	29.8	7.72	0.19	89.02
11-พ.ย.-65	104	108	92	231	25.6	7.29	11	17.5	18	253	31.3	7.82	0.25	89.42
16-พ.ย.-65	63	196	86	267	26.4	7.51	10	22.6	7	284	28.1	7.48	0.23	84.13
18-พ.ย.-65	71	147	64	207	28.3	7.19	12	29	17	217	26.3	7.83	0.27	83.10
23-พ.ย.-65	69	196	86	214	28.2	7.51	11	25	15	241	30.2	7.63	0.19	84.06
25-พ.ย.-65	87	213	96	226	27.6	7.31	14	19.2	12	259	29.6	7.51	0.2	83.91
30-พ.ย.-65	104	198	69	265	27.1	7.81	12	22.6	11	284	30.4	7.48	0.24	88.46
mean	84.22	188.67	81.78	221.78	27.08	7.54	11.11	23.24	13.67	249.89	29.50	7.62	0.23	86.51

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พฤศจิกายน 2565)

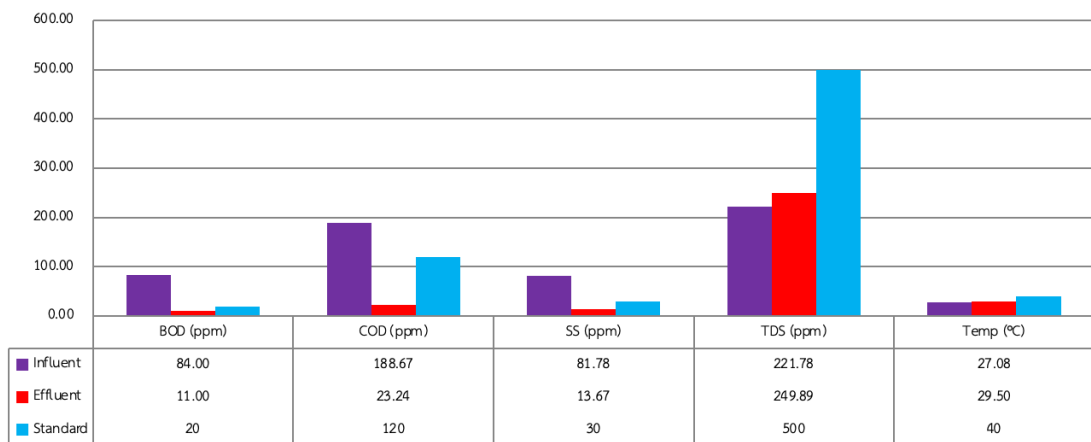

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พฤศจิกายน 2565)

