


คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนธันวาคม 2565

DATE	น้ำเสียเข้าระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl ₂	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
2-ธ.ค.-65	89	197	131	215	26.3	7.44	12	27.3	16	236	29.3	7.64	0.21	86.52
7-ธ.ค.-65	72	174	86	214	28.2	7.51	10	25	19	241	26.5	7.63	0.18	86.11
9-ธ.ค.-65	91	214	131	207	26.3	7.44	11	32.6	14	231	27.1	7.61	0.22	87.91
14-ธ.ค.-65	87	196	121	308	26.8	7.84	10	29	25	276	27.2	7.87	0.2	88.51
16-ธ.ค.-65	81	186	92	216	26.3	7.69	15	19.8	18	247	25.3	7.48	0.25	81.48
21-ธ.ค.-65	84	193	83	274	28.7	8.01	15	36.7	21	296	25.6	7.46	0.19	82.14
23-ธ.ค.-65	72	168	84	187	26.1	7.31	14	41.2	11	216	26.1	7.41	0.19	80.56
28-ธ.ค.-65	79	159	14	238	26.1	7.31	12	26.4	19	294	25.3	7.24	0.27	84.81
mean	81.88	185.88	92.75	232.38	26.85	7.57	12.38	29.75	17.88	254.63	26.55	7.54	0.21	84.75

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ธันวาคม 2565)

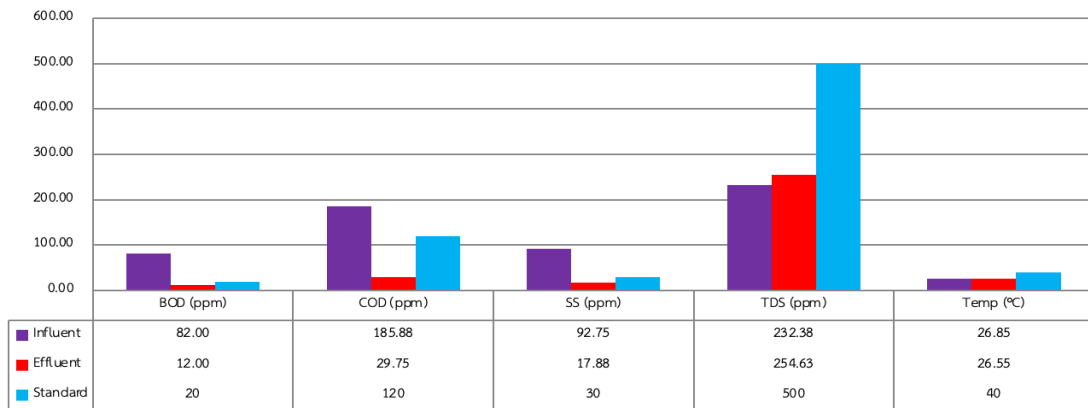

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ธันวาคม 2565)

