


คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตารางคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

DATE	น้ำเสียเข้าระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)						ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)	
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH		Cl ₂
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
1-ก.พ.-66	69	169	56	241	28.1	7.05	11	36	17	268	25.4	7.04	0.21	84.06
3-ก.พ.-66	78	164	63	320	27.7	6.06	11	25.7	16	270	25.8	6.13	0.18	85.90
8-ก.พ.-66	71	168	84	187	26.1	7.31	10	27	15	216	26.1	7.41	0.2	85.92
10-ก.พ.-66	62	137	72	229	23.7	7.69	11	48	21	257	25.9	7.41	0.2	82.26
15-ก.พ.-66	107	193	56	241	25.9	7.05	12	36	17	268	25.4	7.04	0.21	88.79
22-ก.พ.-66	102	207	95	198	26.3	7.52	12	36.9	15	281	25.1	7.39	0.19	88.24
24-ก.พ.-66	86	164	63	320	26.1	6.06	11	25.7	16	270	26.3	6.13	0.21	87.21
mean	82.14	171.71	69.86	248.00	26.27	6.96	11.14	33.61	16.71	261.43	25.71	6.94	0.20	86.05

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กุมภาพันธ์ 2566)

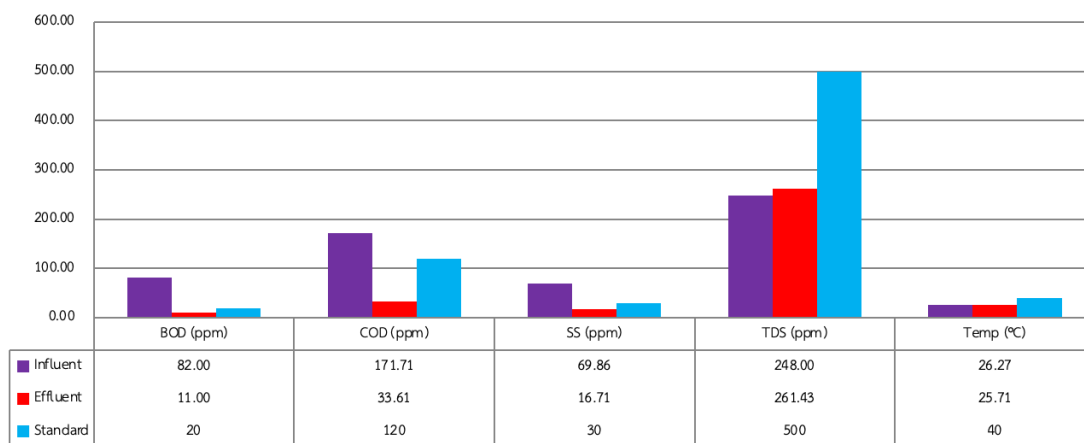

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กุมภาพันธ์ 2566)

