


คุณภาพน้ำเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม 2566

DATE	น้ำเสียเข้าระบบ						น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (*ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง)							ประสิทธิภาพการบำบัด (ร้อยละ)
	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	BOD	COD	SS	TDS	Temp	pH	Cl ₂	
							20*	120*	30*	500*	40*	5.0-9.0*	0.3*	
5-ก.ค.-66	101	207	95	198	26.3	7.52	11	36.9	15	281	25.1	7.39	0.19	89.11
7-ก.ค.-66	87	164	63	320	26.1	6.06	13	25.7	16	270	26.3	6.13	0.21	85.06
12-ก.ค.-66	79	187	59	297	28.6	7.28	13	18	12	328	27.4	7.0	0.21	83.54
14-ก.ค.-66	74	184	72	261	26	7	12	25	13	243	28.4	6.9	0.18	83.78
19-ก.ค.-66	81	214	238	244	26.1	6.9	11	37	16	261	29.7	7.7	0.19	86.42
21-ก.ค.-66	69	169	184	261	26.7	7.2	13	28	17	284	28.1	7.5	0.2	81.16
26-ก.ค.-66	87	173	137	217	26.9	7.3	11	31	11	241	27.3	7.7	0.19	87.36
mean	82.57	185.43	121.14	256.86	26.67	7.04	12.00	28.80	14.29	272.57	27.47	7.19	0.20	85.20

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กรกฎาคม 2566)

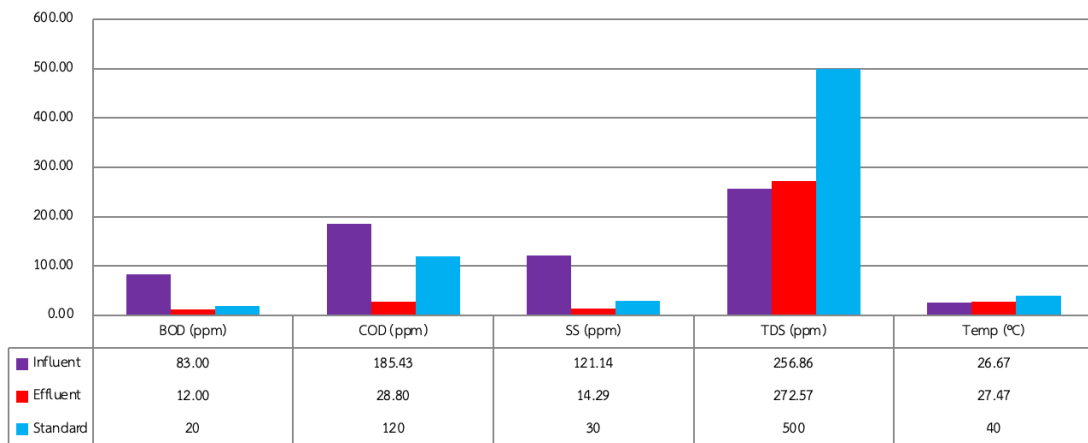

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กรกฎาคม 2566)

